

Manual de Usuario



UPS Interactivo

AB-PRO1002T-F

1. Contenido de la Caja

Debe haber recibido los siguientes artículos dentro del paquete:

- Unidad de UPS
- Manual del Usuario


2. Producto

Vista de Frente:



- ① Interruptor de Encendido/Apagado
- ② Pantalla LCD con Información
- ③ Opcional 4 Puertos de Carga USB

Vista de Atrás:

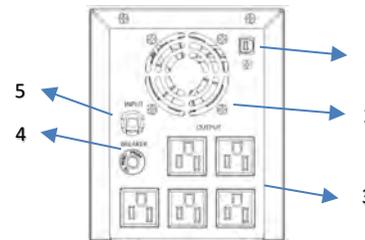

- ① USB para administración local y compatibilidad HID
- ② Ventilador expulsa aire caliente
- ③ 5 toma corrientes Nema 5-15R
- ④ Interruptor de Entrada CA
- ⑤ Cable fijo de conexión 1.2 metros nema 5-15P

Nota: El tipo y la cantidad de los receptáculos de salida pueden diferir para diferentes modelos de país.

1


3. Instalación y Arranque Inicial

NOTA: Antes de la instalación, por favor inspeccione la unidad.

Asegúrese de que nada dentro del paquete esté dañado.


Ubicación & Condiciones de Almacenaje

Instale el UPS en un área protegida donde no haya polvo excesivo y tenga un flujo de aire adecuado. Coloque el UPS lejos de otras unidades al menos 20 cm para evitar interferencias. NO opere el UPS cuando la temperatura y la humedad estén fuera de los límites específicos. (Por favor revise las especificaciones para las limitaciones.)

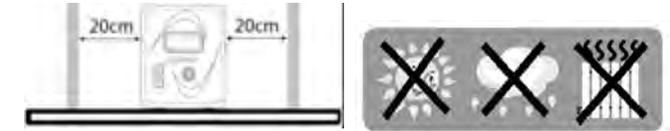

Conectar a la Electricidad y Cargar

Enchufe el cable de alimentación de entrada de CA a la toma de corriente de la pared. Para obtener los mejores resultados, se sugiere cargar la batería durante al menos 6 horas antes del uso inicial.



El UPS carga su batería mientras se conecta a la utilidad.

Conectar la Carga

Conecte las cargas a los receptáculos de salida en el panel posterior del UPS. Simplemente encienda el interruptor de alimentación de la unidad de UPS, entonces los dispositivos conectados al UPS estarán protegidos.

PELIGRO: NUNCA conectar un laser

Impresora o escáner a la unidad UPS.

Esto puede causar el daño de la unidad.



Conectar a Puerto USB

Conecte su cable USB al puerto USB del UPS para administrar el ups y poder proteger su data en caso de cortes de energía, el sistema viene preparado para interfaz HID para los sistemas operativos comunes como Windows, Linux y Apple

Conecte Modem/Tel para Supresión de Picos (Opcional)

Conecte una sola línea de módem / teléfono a una salida "IN" protegida contra sobretensiones en el panel posterior de la unidad UPS. Conéctelo desde la salida "OUT" a la computadora / módem con un cable de línea telefónica.

Apagado y Encendido del UPS

Apague el UPS presionando el botón On/Off.

Encienda el UPS presionando de nuevo el botón On/Off.

2

4. Advertencia de seguridad importante (GUARDE ESTAS

INSTRUCCIONES) ¡PRECAUCIÓN!

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, instale el UPS en un área interior con control de temperatura y humedad libre de contaminantes conductores. (Consulte las especificaciones para el rango de temperatura y humedad aceptable.)

PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del UPS, no cubra las rejillas de ventilación del UPS y evite exponer la unidad a la luz solar directa o instale la unidad cerca de aparatos que emitan calor, como calentadores y hornos.

PRECAUCIÓN! No coloque artículos no relacionados con la computadora, como equipos médicos, hornos de microondas o aspiradoras al UPS.

PRECAUCIÓN! No conecte la entrada del UPS a su propia salida.

PRECAUCIÓN! No permita que líquidos u objetos extraños ingresen al UPS. No coloque bebidas ni otros recipientes que contengan líquidos sobre o cerca de la unidad.

PRECAUCIÓN! En caso de una emergencia, presione el botón de apagado (OFF) y desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación de CA para desactivar adecuadamente el UPS.

PRECAUCIÓN! No conecte una regleta o supresor de sobretensiones al UPS.

PRECAUCIÓN! Con la instalación de este equipo, se debe evitar que la suma de la corriente de fuga del UPS al consumidor conectado supere los 3.5 mA.

Atención! Peligroso por descarga eléctrica. También con la desconexión de esta unidad de la red eléctrica, todavía se puede acceder a la tensión peligrosa a través del suministro de la batería. Por lo tanto, el suministro de la batería se debe desconectar y aislar primero cuando sea necesario realizar trabajos de mantenimiento o servicio dentro del UPS.

PRECAUCIÓN! El mantenimiento de las baterías debe ser realizado o supervisado por personal con conocimiento de las baterías y las precauciones necesarias. Mantenga al personal no autorizado alejado de las baterías.

PRECAUCIÓN! Cuando reemplace las baterías, use el mismo número y el mismo tipo de baterías.

PRECAUCIÓN! La tensión interna de la batería es de 12VDC. Sellado, plomo-ácido, batería de 6 celdas.

PRECAUCIÓN! No tire las baterías al fuego. La batería puede explotar. No abra ni mute la batería o las baterías. El electrolito liberado es dañino para la piel y los ojos.

PRECAUCIÓN!

Desenchufe el UPS antes de limpiarlo y no use detergente líquido o en aerosol.

PRECAUCIÓN! Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. Se debe tener en cuenta las siguientes precauciones antes de reemplazar las baterías:

- 1) Remover relojes, anillos, y otros objetos de metal.
- 2) Use herramientas con mangos aislados.
- 3) Use guantes de goma y botas.
- 4) No ponga herramientas o cosas de metal sobre las baterías.
- 5) Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar el terminal de las baterías.

5. Solución de Problemas


Use la tabla de abajo para resolver problemas menores.

Problema	Causa Probable	Solución
El LCD en el panel de frente esta en blanco.	Batería Baja.	Cargar el UPS por lo menos 6 horas.
	Batería Fallando.	Reemplace la batería con el mismo tipo de batería.
	El UPS no esta encendiendo.	Presione el interruptor nuevamente para encender el UPS.
La alarma suena continuamente cuando la red es normal.	El UPS esta Sobrecargado	Retire algunas cargas primero. Antes de volver a conectar el equipo, verifique que la carga coincida con la capacidad del UPS especificada en las especificaciones.
Cuando falla la alimentación, el tiempo de respaldo se acorta.	El UPS esta Sobrecargado	Retire alguna carga critica.
	Voltaje de la Batería esta muy baja.	Cargar el UPS por lo menos 6 horas.
	Defecto de Batería. Puede deberse a un entorno de funcionamiento inadecuado de la batería.	Reemplace la batería con el mismo tipo de batería.
La alimentación es normal pero el LCD esta parpadeando.	El Cable de Alimentación esta suelto.	Vuelva a conectar el cable de alimentación correctamente.

6. Especificaciones

Modelo	AB-PRO1002T-F	AB-PRO2002T-F
CAPACIDAD	1000VA/ 600W	2000VA/1200W
MONITOR	LCD con Información de Voltajes Entrada y Salida, Nivel de Batería, Carga	
ENTRADA		
Voltaje	220 ~ 230 VAC	
Frecuencia	50/60 Hz Auto Sensing	
Rango de Voltaje	160 – 290 ±5% VAC	
Protección	78 Joules	
Protección de Comunicación	RJ45/RJ11 (opcional)	
Puertos de Carga	4 Puertos USB 2.1Amp (opcional)	
SALIDA		
Voltaje	220-230-240 VCA ±10% ajuste de fabrica (230VAC)	
Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms	
Tomas	5 tomas nemas 5-15R con regulación de voltaje + respaldo + supresión de picos	
Onda	Onda Sinusoidal Simulada	
BATERIA		
Tipo & Numero	12V/9AH x2	12V/9AH x2
Tiempo de Carga	Igual o menor de 8 horas	
DIMENSIONES		
Dimensiones (DxWxH mm)	370 x 135 x 165	
Peso Neto (Kgs)	10.5	11.3
AMBIENTE		
Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C (no-condensada)	
Nivel de Ruido	Menos de 40 dB	

7. INDICATION AND CONTROL

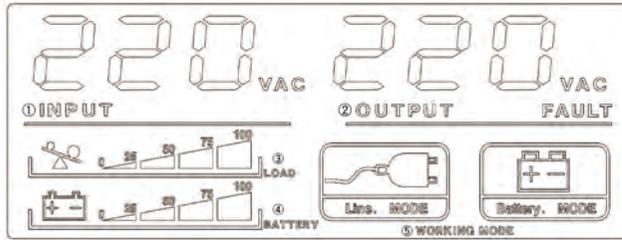

No	Indicator	Description
1	Input voltage	Indicate input line voltage value.
2	Output voltage	Indicate output voltage value.
3	Load capacity	The load level, percentage of full load.
4	Battery capacity	Indicate the percentage of battery capacity
5	Working mode	Indicate the line mode and battery mode

8. Alarm

Description	Sounds Warning
Battery mode	Sounding every 10 seconds
Low battery	Sounding every seconds
Over load	Sounding every 0.5 seconds
Fault	Continuously sounding